Vista Pacifica Convalescent Hospital
Facility No. 20522

4/12/2024

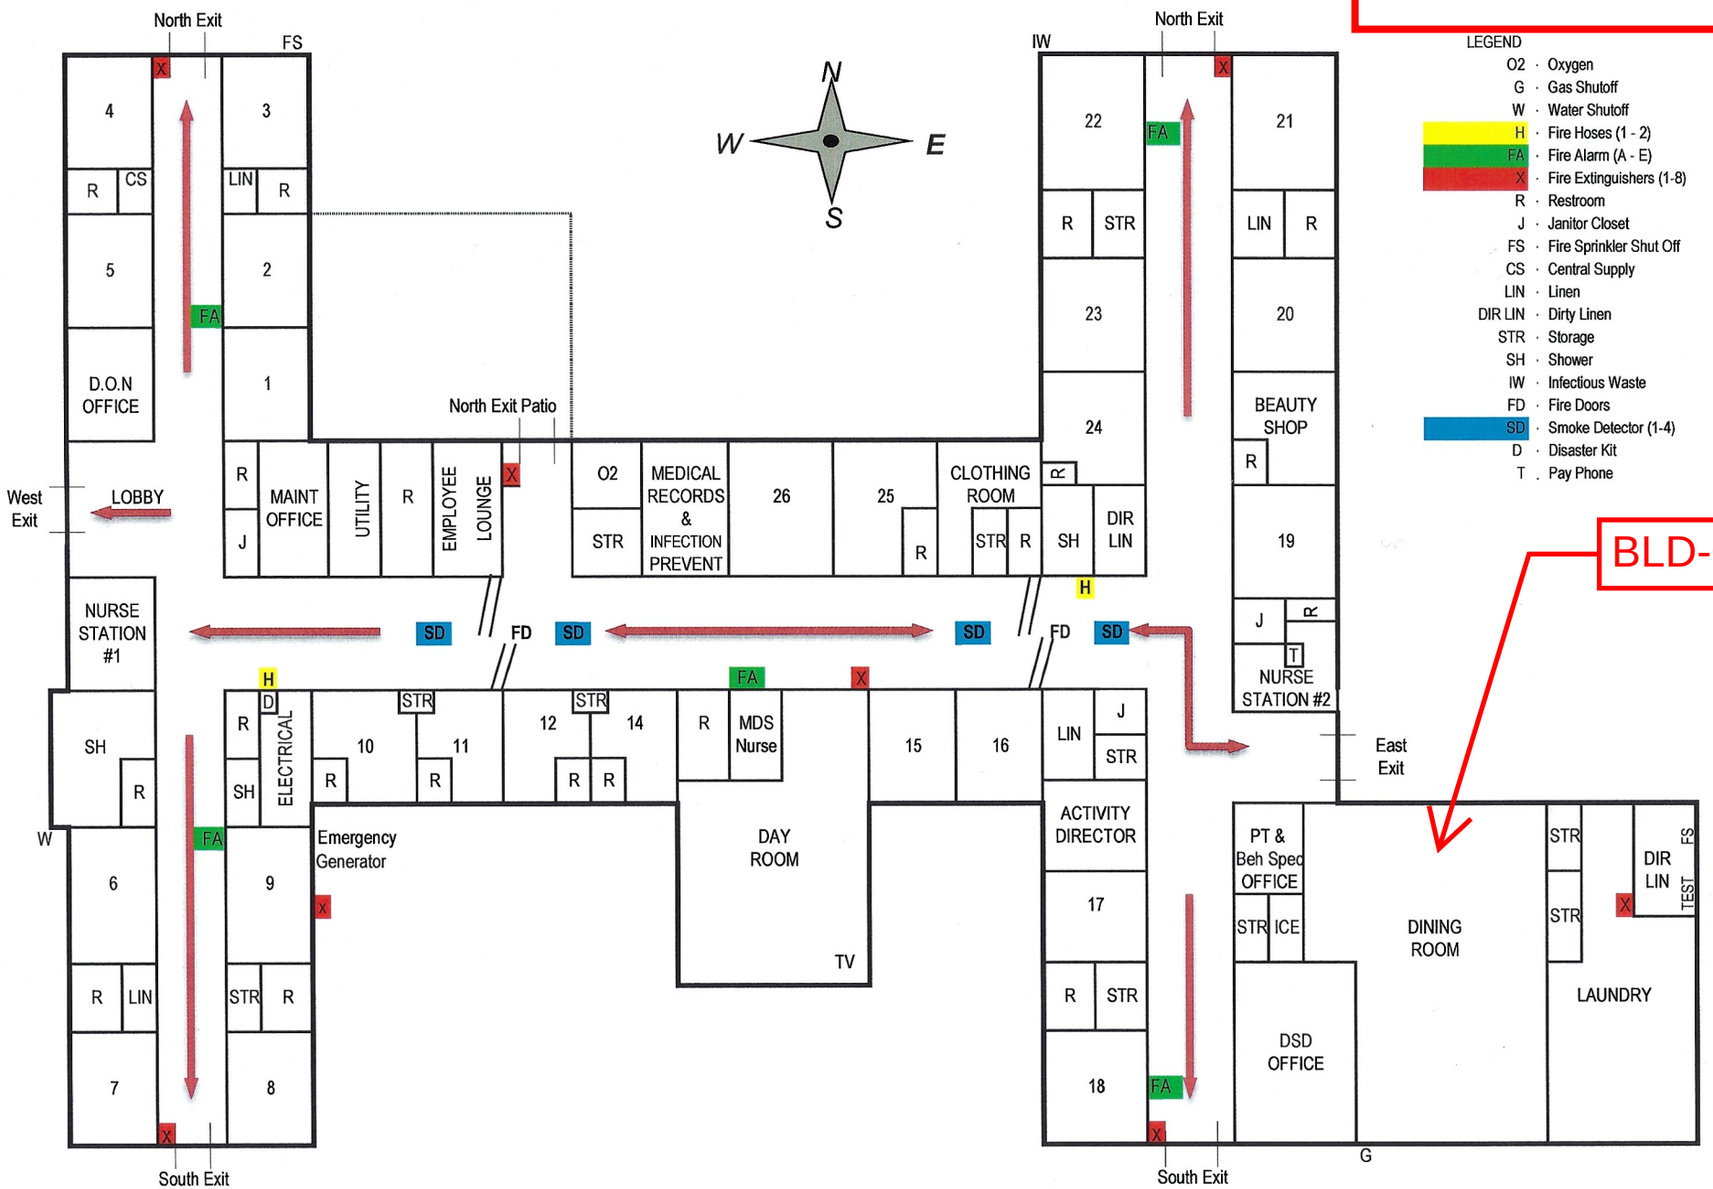

LEGEND

- O2 · Oxygen
- G · Gas Shutoff
- W · Water Shutoff
- H · Fire Hoses (1 - 2)
- FA · Fire Alarm (A - E)
- X · Fire Extinguishers (1-8)
- R · Restroom
- J · Janitor Closet
- FS · Fire Sprinkler Shut Off
- CS · Central Supply
- LIN · Linen
- DIR LIN · Dirty Linen
- STR · Storage
- SH · Shower
- IW · Infectious Waste
- FD · Fire Doors
- SD · Smoke Detector (1-4)
- D · Disaster Kit
- T · Pay Phone

BLD-04079 - Main Building - Bldg 01